


**Протокол инструментального контроля
параметров подключения СЗО**

1. Номер протокола (присваивается Исполнителем): № [REDACTED]
2. Дата инструментального контроля: « » _____ 2020 г.
3. Номер СЗО по Приложению № 5 и (или) Плану поэтапного подключения СЗО от « » _____ 2020 г. к государственному контракту № 0173100007519000082_144316 от «09» августа 2019 г.
4. Наименование СЗО: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77
5. Адрес СЗО: Свердловская область, Городской округ «город Нижний Тагил», город Нижний Тагил, улица Коминтерна, дом 59
6. Требования к параметрам подключения СЗО
 - 6.1. Пропускную способность канала передачи данных «от» СЗО, не менее 100 Мбит/с;
 - 6.2. Пропускную способность канала передачи данных «к» СЗО, не менее 100 Мбит/с;
 - 6.3. Время задержки передачи IP-пакетов, не более 150 мс;
 - 6.4. Потери IP-пакетов, не более 0,3 %.
7. Результаты инструментального контроля:
 - 7.1. Минимальная пропускная способность канала передачи данных «от/к» СЗО 100 Мбит/с;
 - 7.2. Максимальное время задержки передачи IP-пакетов 15 мс;
 - 7.3. Максимальная вариация времени задержки передачи IP-пакетов 0,003 мс;
 - 7.4. Максимальная доля потери IP-пакетов 0 %
8. Инструментальный контроль провели:

Начальник Энергетического цеха
ГЦТЭТ г. Н. Тагил ПАО «Ростелеком»


Директор МБОУ СОШ № 77

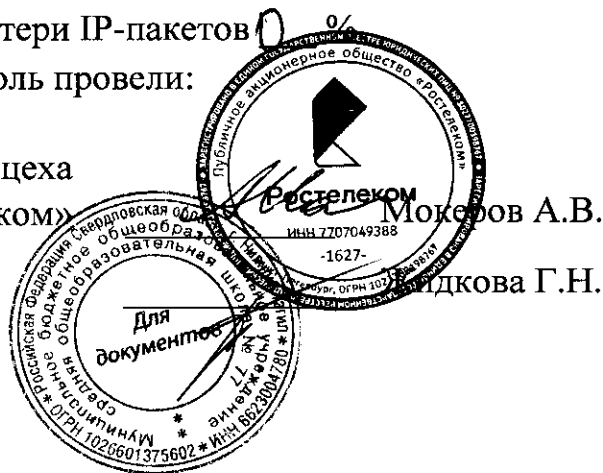


Приложение

к Протоколу инструментального контроля параметров подключения
(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77, расположенное по адресу Свердловская область, Городской округ «город Нижний Тагил», город Нижний Тагил, улица Коминтерна, дом 59) от «__» _____ 20__ г.


1. Фотография вывески СЗО

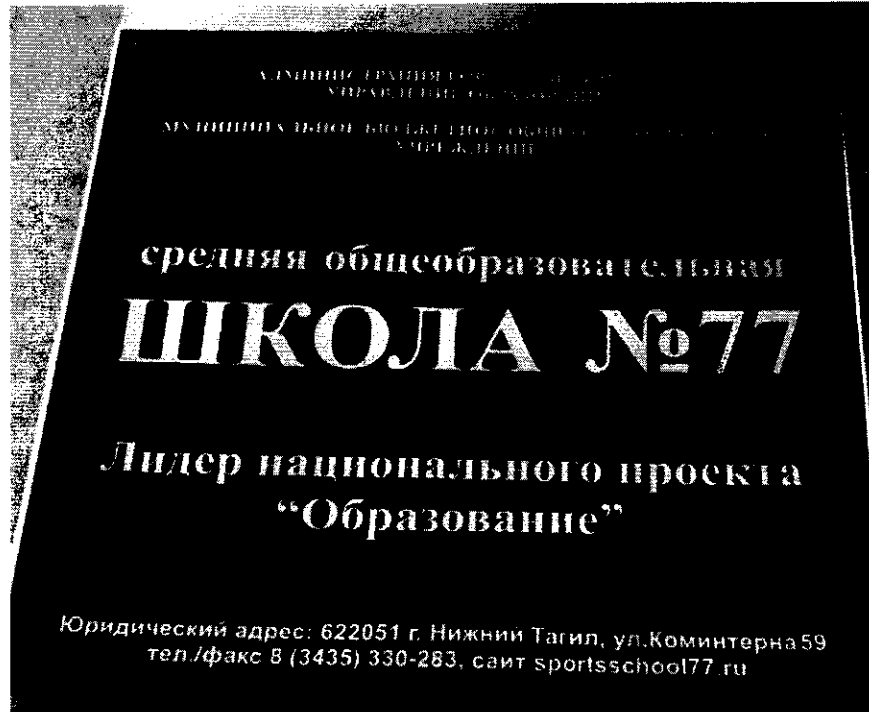


2. Проверка наличия сетевой связности между Ноутбуком и Сервером

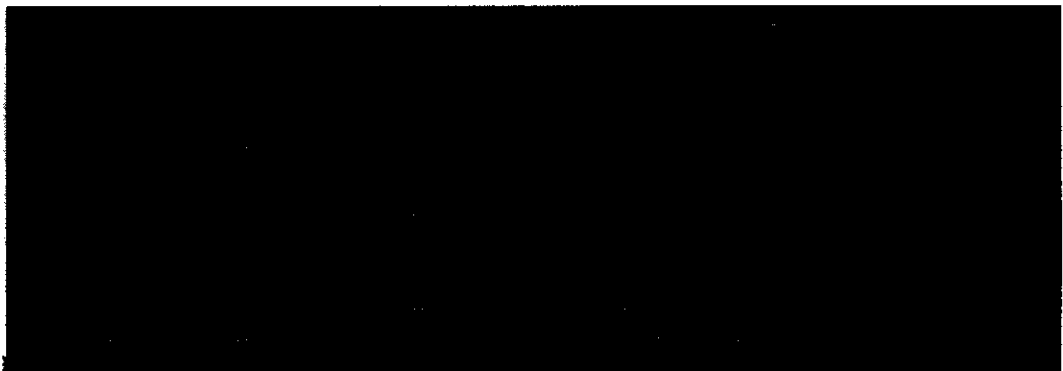

3. Измерение пропускной способности канала передачи данных «от/к» СЗО
и времени задержки IP-пакетов

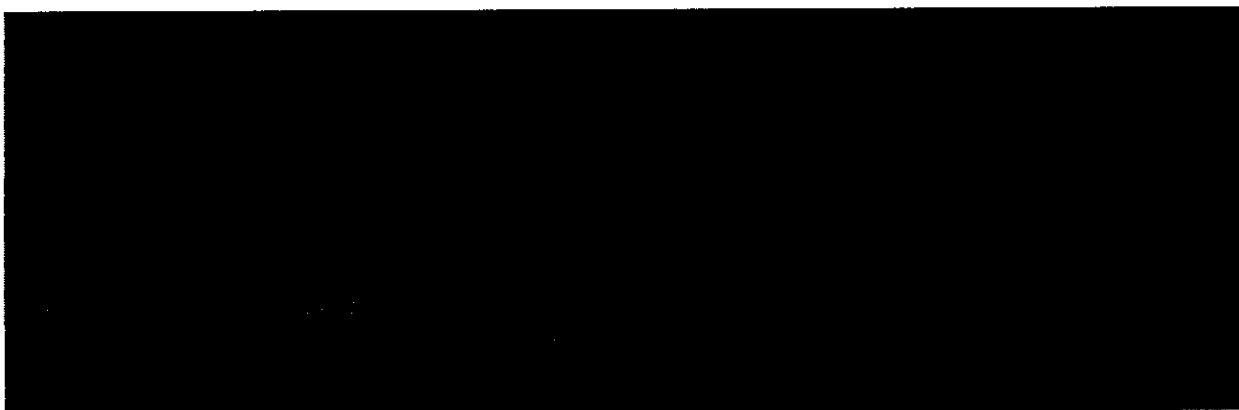

4. Измерение джиттера и доли потерянных IP-пакетов

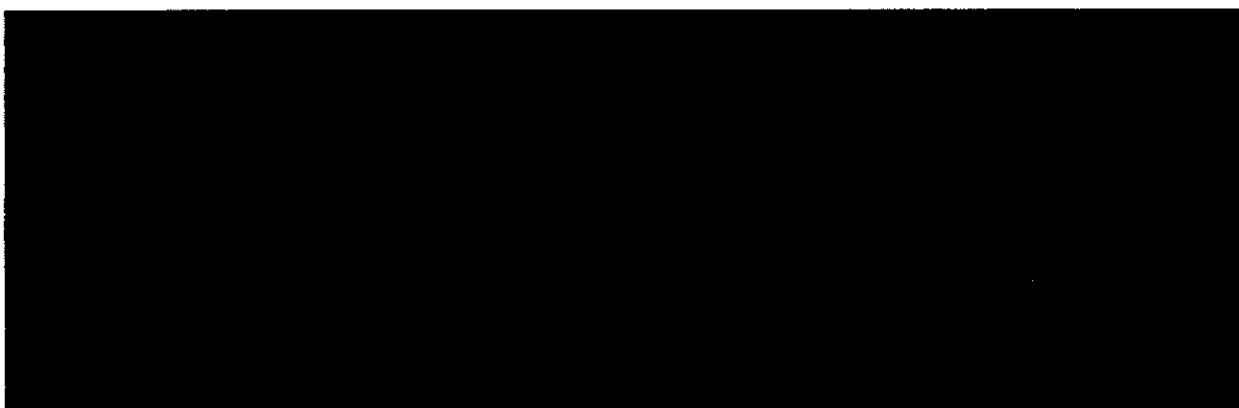

5. Измерение времени задержки IP-пакетов и потерь IP-пакетов



Начальник Энергетического
цеха ГЦТЭТ г. Н. Тагил ПАО
"Ростелеком"

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Mla'.

Мокеров А.В.

Подпись